


N  
PE  
L1, L2, L3

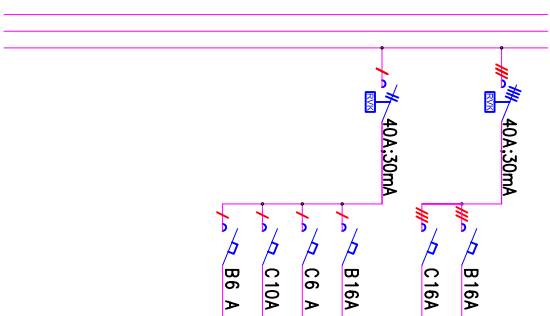

GRUPP Nr.	TARBIJA NIMETUS	Pi (kW)	I (A)	KAABEL	kaabli pikkus (m)
	...alguse eelmisel lehel				
Rk5	Rikkevoolukatise 4p, 40A, 30mA				
gr.20	Kütite tenn	7		PPJ5G4	
gr.21	Veeautomaat/pump			PPJ5G2.5	
Rk6	Rikkevoolukatise 2p, 40A, 30mA			PPJ3G2.5	
gr.22	Soojavee boiler			PPJ3G2.5	
gr.23	Põrandakütite pumbad			PPJ3G2.5	
gr.24	pistikupesad: GARAAZI UKSETÖSTUK			PPJ3G2.5	
gr.25	pistikupesad: TEHNORUUMIS NÕRKVOOLUSEDMETELE			PPJ3G2.5	
	...lõpp.				

Jätta kılıp 20% reservikohti

Kõitseske: min IP40  
mõeldakse  
min 70 moodulikohta

TÖÖ NIMETUS		TÖÖ NR:	
ROOMETI TALU, LÕHAVERE KÜLA, SURE-JAANI VALD, VILJANDI MAAKOND		080206	
JOOINISE NIMETUS		STAAIDIUM	
Peajaotuskılıp PJK		PP	
JOOINISE NUMBER	LEHT	Kuuldav mõudatus	Projekt: G.Kalluvõe
1	2-2	06.02.08	Teostus: M.Rainik
	SKAALA	ERIALA	
	-	EL	



Alavel Grupp OÜ  
Ringstee 26, Tartu 51013  
Kohi nr: EL10980130-0001